





	1	2		3		4	5	6
A								
B								
C								
D								
	1	2		3		4	5	6

1	REVISÃO GERAL				02/2015	A.M.	R.E.C.	J.C.V.
0	EMIÇÃO INICIAL				10/2014	A.N.F.	R.E.C.	J.C.V.
REV.	DESCRIÇÃO				DATA	EXEC.	CONF.	APROV.
					 <b>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ</b>			
PROJ.	R.E.C.	VISTO	J.C.V.	VISTO	<b>PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAÍ</b> ETAPA 1 – BARRAGEM PROPOSTA CONVERSOR DE SINAIS ANALÓGICOS			
DES.	A.N.F	RT-CREA Nº	0601239543	DOC. APROV.				
CONF.	A.F.R.F.	DATA	06/2014	DATA				
DES. Nº ELE – BAR – 012 – 001					DES. Nº ELE – BAR – 012 – 001		ESC. S/ ESC	REV. 1 FL. 001







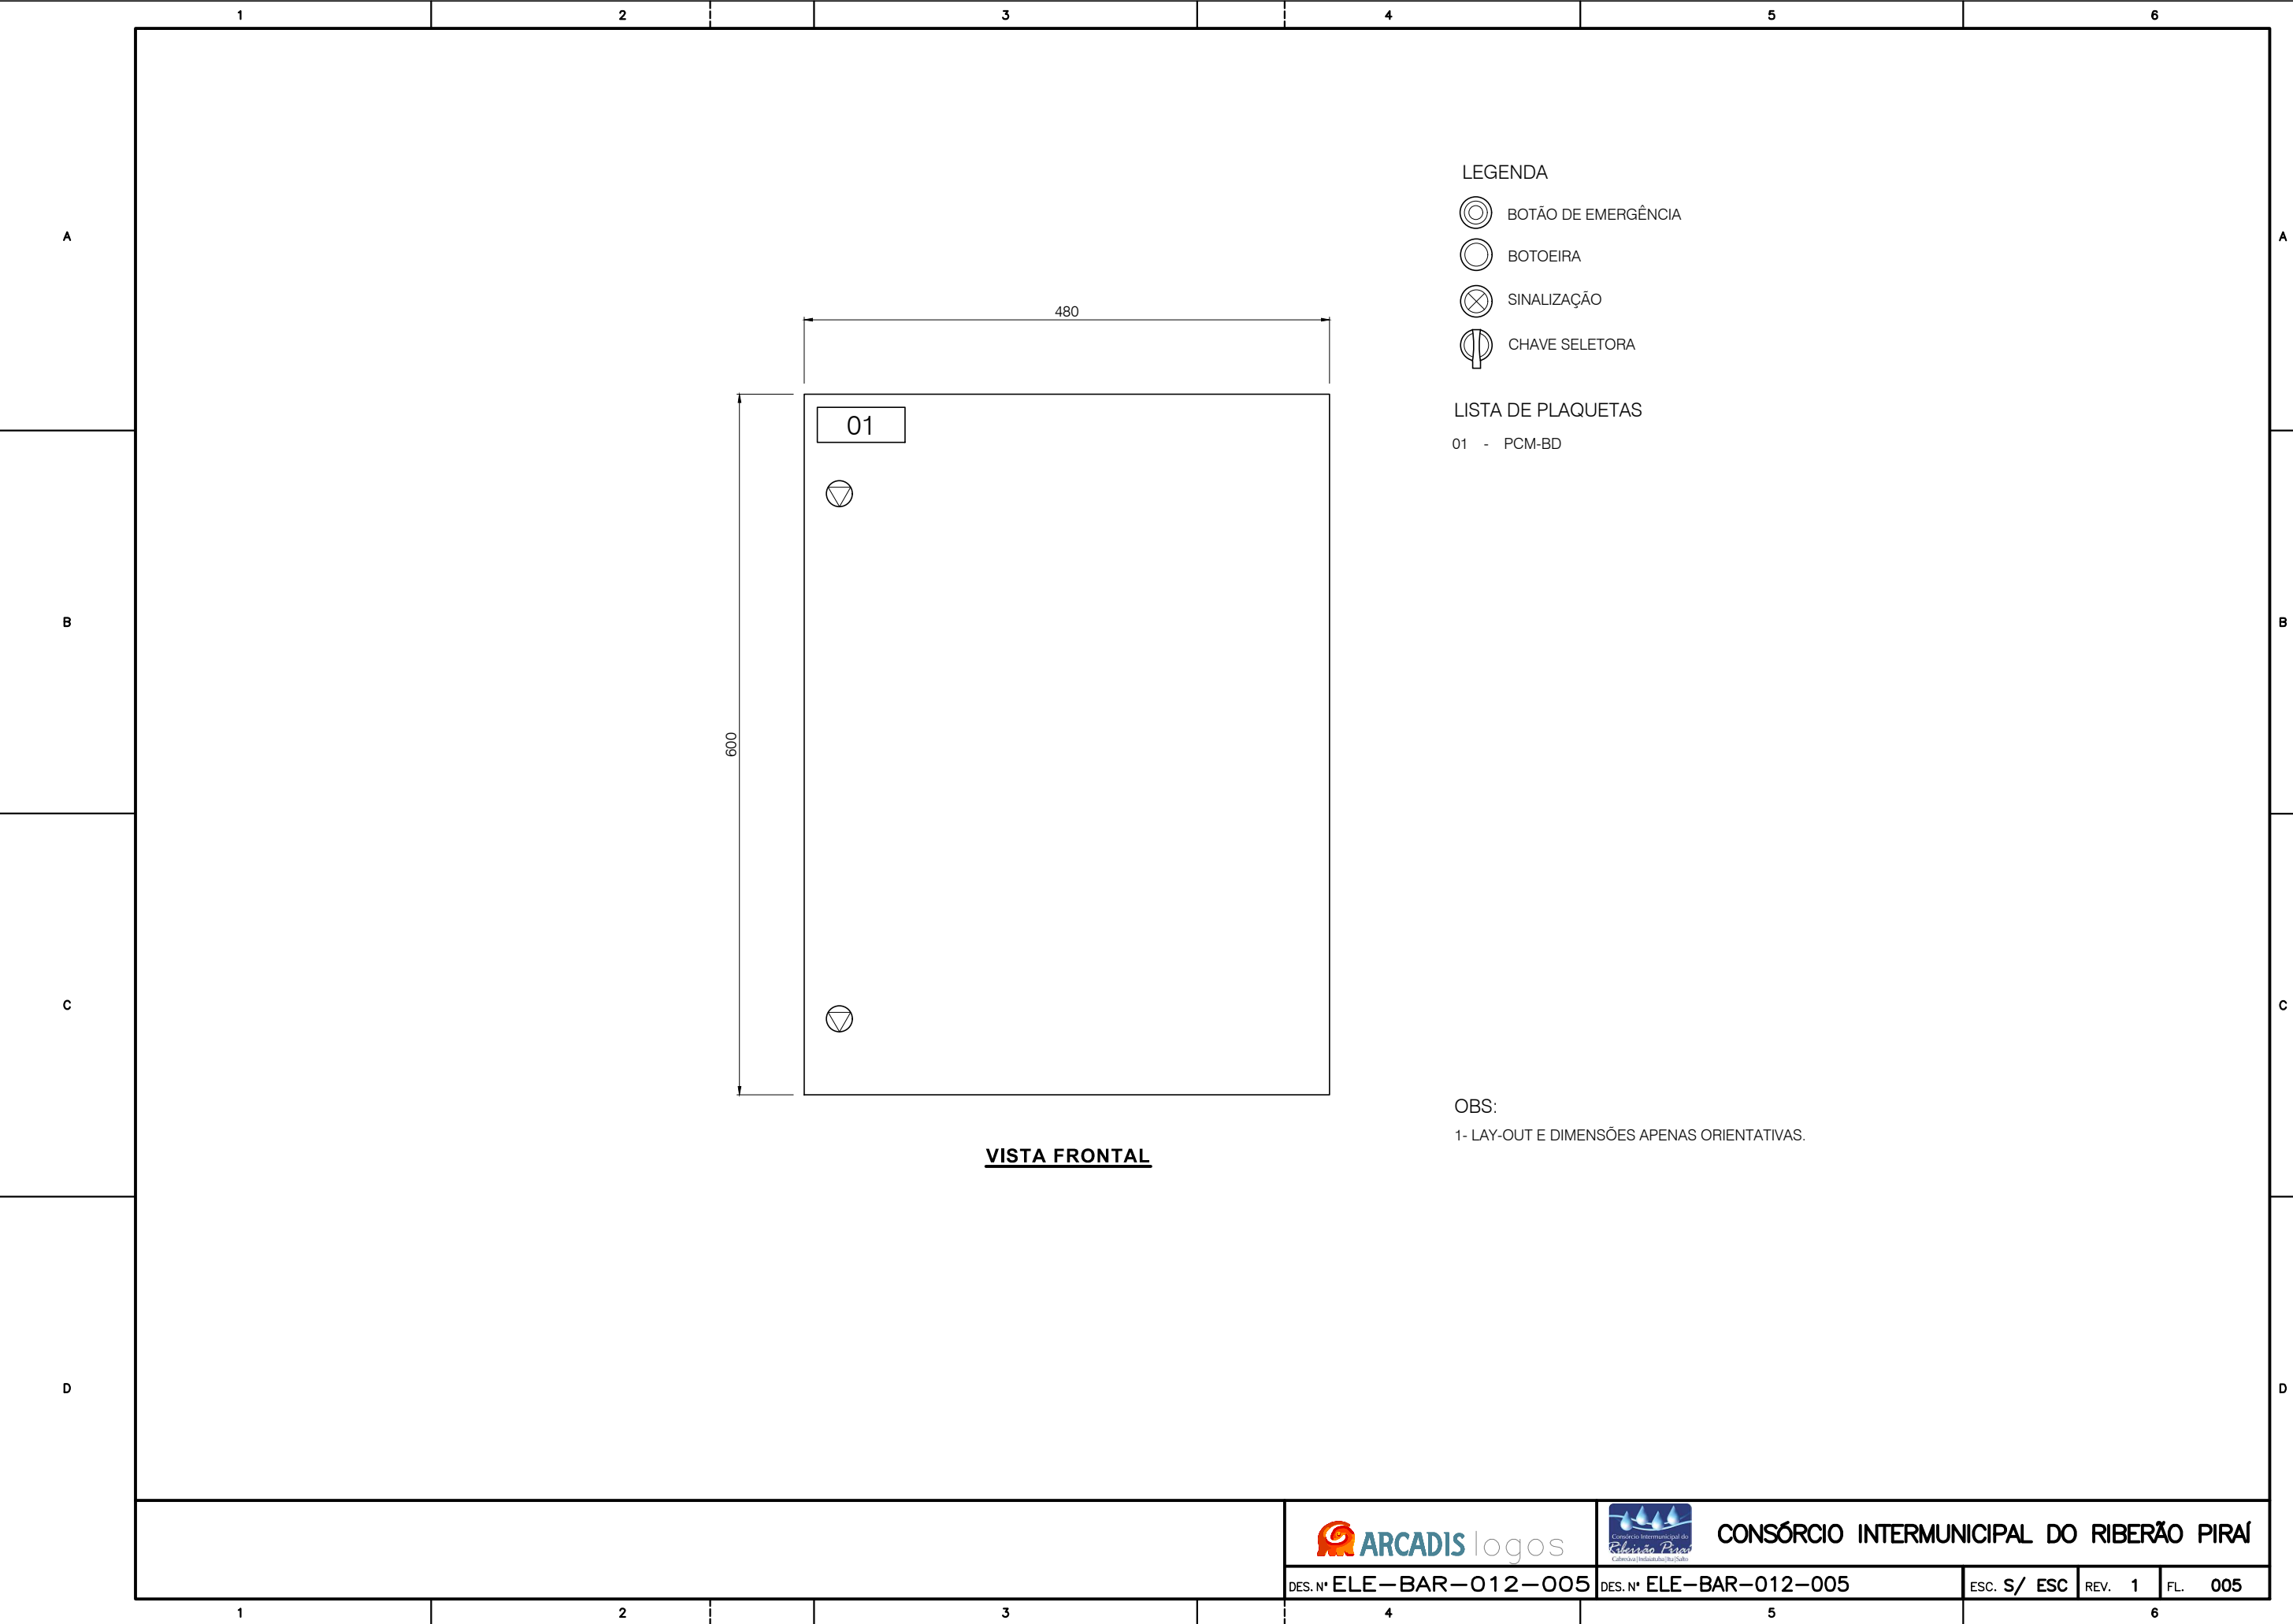



				CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBERÃO PIRAI		
DES. Nº ELE – BAR – 012 – 005		DES. Nº ELE – BAR – 012 – 005		ESC. S/ ESC	REV. 1	FL. 005



A	ITEM	TAG	DESCRIÇÃO DO COMPONENTE	REFERÊNCIA	FABRICANTE	QT TOTAL	ITEM	TAG	DESCRIÇÃO DO COMPONENTE	REFERÊNCIA	FABRICANTE	QT TOTAL
	1	PCS	PAINEL DE CONVERSOR DE SINAL, TESTADO CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM OS SEGUIDES EQUIP.:			01	10	X1	CONJUNTO DE BORNES DE INTERLIGAÇÃO, COMPLETO COM TRILHO, INSTALADO NO PAINEL			01
	2	1Q1	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA DE BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 10 A, Icc=3 kA, 220V			01						
	3	2Q2	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA DE BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 2 A, Icc=3 kA, 220V			01						
	4	1TR-01	TRANSFORMADOR DE COMANDO MONOFÁSICO, A SECO, CLASSE DE ISOLAÇÃO 600V, TENSÃO PRIMÁRIA 220V, TENSÃO SECUNDÁRIA 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 500 VA			01						
B	5	1PR-1/2	PROTETOR BIFÁSICO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 275V/45kA, CLASSE I/II			02						
	6	TM1	TERMOSTATO REGULÁVEL 0-40°C, COM 1 CONTATO NF, TENSÃO DE SERVIÇOS 220Vca.			01						
	7	1G1	FONTE CHAVEADA FULL-RANGE, ENTRADA 220 VCA, SAÍDA 24 VCC, POTÊNCIA NOMINAL 60 W.	WPS 60W	WESEN	01						
	8	1E1	CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT ETHERNET, ALIMENTAÇÃO 200-220Vac, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DUPLEX 50/120u, CONECTORES TIPO SC, PADRÃO 1000 BASE-SX, CONEXÃO UTP COM SOQUETE RJ-45, PADRÃO 1000 BASE-TX, ALCANCE 880/100M FO/UTP.	KGS 1105	INTELBRÁS	01						
	9	1E2	MÓDULO DO I/O REMOTO PADRÃO MODBUS/TCP, MÍNIMO DE UMA ENTRADA 4-20mA @ 10 SPS, ALIMENTAÇÃO 24Vdc, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS INTEGRADA	ADAM - 6217	ADVANTECH	01						
C												
D												

<div><div></div><div>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBERÃO PIRAI</div></div>							DES. Nº ELE – BAR – 012 – 007		DES. Nº ELE – BAR – 012 – 007		ESC. S/ ESC		REV. 1		FL. 007	